


СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗАГАЗОВАННОСТИ

Схема подключения
нормального закрытого электромагнитного клапана с ручным взводом
к газоанализатору «ОРТ-СО-01» и сигнализатору «ОРТ-02»
для совместной работы

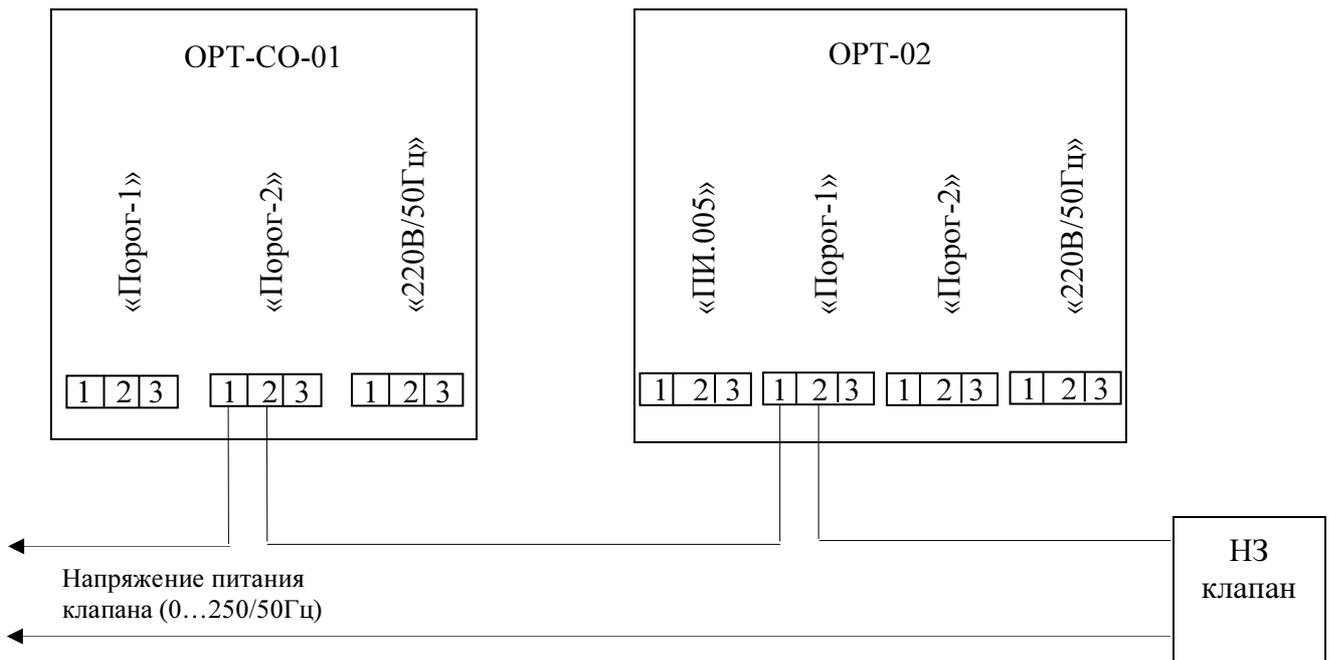

Примечание.

1. Допускается менять местами между собой контакты 1 и 2 клеммной колодки «Порог-2» газоанализатора «ОРТ-СО-01», а также контакты 1 и 2 клеммной колодки «Порог-1» сигнализатора «ОРТ-02».
2. Остальные требования к соединительным кабелям и их монтажу – см. разд. 8 «Сигнализатор «ОРТ-02». Руководство по эксплуатации», разд. 8 «Газоанализатор окиси углерода «ОРТ-СО-01». Руководство по эксплуатации».
3. Рекомендуемая марка кабеля – ПВС.